



### Узел 2 (л. 44)

мембрана 1,5мм  
 Утеплитель минераловатный НГ кашированный стеклохолстом  
 $(\lambda_{\text{д}} \leq 0.042 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{С}, \lambda_{\text{б}} \leq 0.045 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{С}, \rho = 120 \text{ кг/м}^3) - 200 \text{ мм}$   
 Ц/п стяжка с фиброй - по уклону  
 Пароизоляция - Технониколь  
 Ж/б плита покрытия - 250 мм

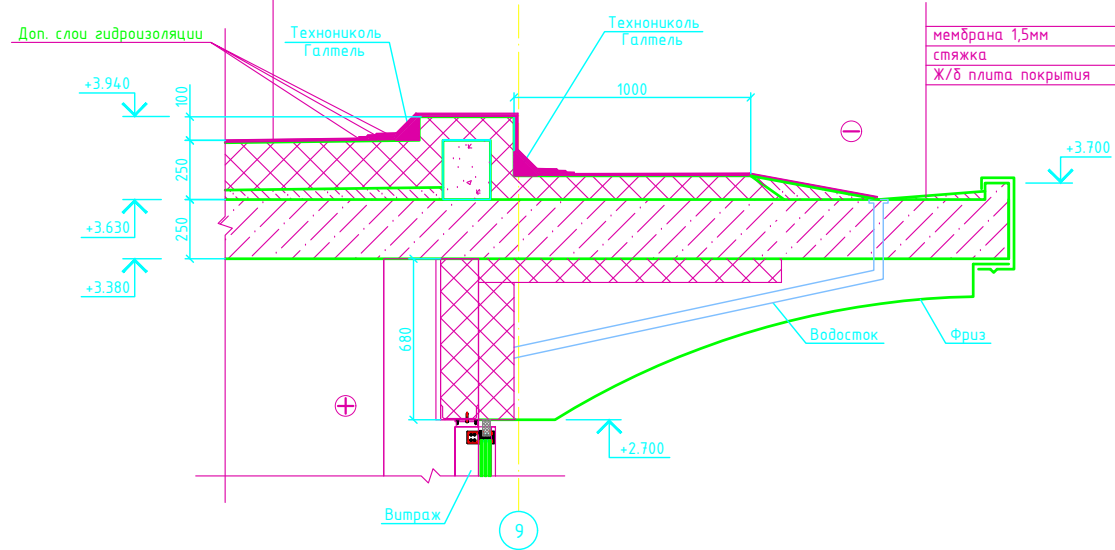

### Узел 3. Узел примыкания гидроизоляционного ковра к водосточной воронке (л. 44)

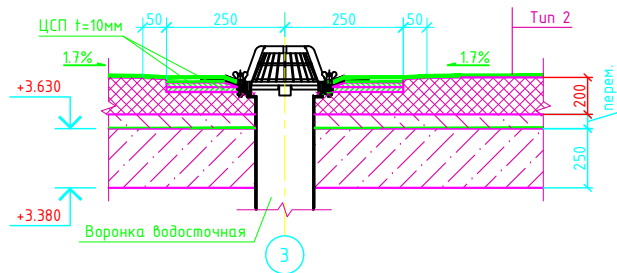

Согласовано:

Инт. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N